


Tre pompe di calore da 16 kW, due regimi a confronto

Stessa taglia, incentivi diversi: cosa guardare prima di firmare

Una lettura concreta delle differenze fra potenza commerciale, potenza ai fini CT e importi stimati a media e bassa temperatura.

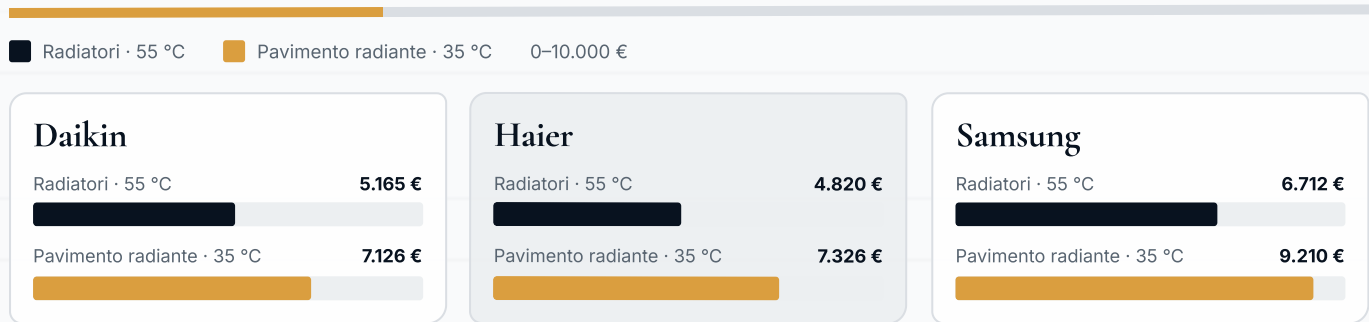

Matrice 3 × 2

MODELLO	REGIME	COMMERCIALE	POTENZA CT	SCOP	ηs	IMPORTO STIMATO
Daikin EBLA16D3V37	55 °C	16,0 kW	12,00 kWt	3,37	132%	5.164,77 €
Haier AW162MXGHA	55 °C	16,0 kW	9,30 kWt	3,85	151%	4.819,72 €
Samsung AE160CXYBEK/EU	55 °C	16,0 kW	14,50 kWt	3,55	139%	6.712,31 €
Daikin EBLA16D3V37	35 °C	16,0 kW	12,00 kWt	4,69	185%	7.126,34 €
Haier AW162MXGHA	35 °C	16,0 kW	12,00 kWt	4,80	189%	7.325,64 €
Samsung AE160CXYBEK/EU	35 °C	16,0 kW	15,50 kWt	4,70	185%	9.210,17 €

Il limite del 65% è usato qui soltanto per simulare il caso di un soggetto privato che sostituisce un impianto di climatizzazione invernale esistente; non è un tetto universale. Per ricevere gli importi della tabella in questo caso serve una spesa minima: Daikin: 7.946 € (55 °C) / 10.964 € (35 °C); Haier: 7.415 € (55 °C) / 11.271 € (35 °C); Samsung: 10.327 € (55 °C) / 14.170 € (35 °C). Zona climatica E. Il fattore × 2 considera due annualità per potenze fino a 35 kW; per i soggetti privati, fino a 15.000 € di incentivo l'erogazione è in un'unica rata.

Daikin

Differenza 35/55 °C
+1.962 € · +38,0%

Haier

Differenza 35/55 °C
+2.506 € · +52,0%

Samsung

Differenza 35/55 °C
+2.498 € · +37,2%

Formula e parametri: Incentivo = Prated × Quf × (1 - 1/SCOP) × (ηs / ηs,min) × Ci × 2. Zona E; Quf 1.700; ηs,min 110%; Ci 0,150 €/kWht (Radiatori · 55 °C); ηs,min 125%; Ci 0,150 €/kWht (Pavimento radiante · 35 °C); fattore 2 annualità.

È una simulazione sui dati dei costruttori: l'importo vero dipende dalla tua spesa, dal tuo impianto e dall'esito del GSE.